



CITTÀ DI GALATINA

Provincia di Lecce

DIREZIONE URBANISTICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio S.U.A.P. - COMMERCIO

Via Monte Bianco, 20 - 73013 Galatina (Le)

C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

n. 1 dell'11 gennaio 2023

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Sig. Ramundo Michele (tecnico incaricato) di Nardò, in nome e per conto della Società "Carriero Energy S.r.l." - Partita Iva 04349280752 - con sede legale in Monteroni di Lecce alla via Spacciante n. 24, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Carriero Antonio - in atti meglio generalizzato, presentava la pratica (portale telematico "www.impresainungiorno.gov.it" - prot. 90285 del 25.8.2022), acquisita al protocollo del Comune al numero 40251 del 25.8.2022, corredata da attinente documentazione, relativa alla richiesta di rilascio del P.d.C. per il potenziamento dell'impianto di distribuzione carburanti, sito in questo Comune sulla Tangenziale Est - direzione Lecce - Località Angeli, con il GPL per autotrazione;
- nella predetta pratica veniva allegata, tra l'altro, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal tecnico incaricato ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che quanto riportato nel progetto attuale non apporta alcuna modifica a quello approvato in precedenza, giusto P.d.C. n. 27 del 20.4.2020 e successivo P.A.U. n. 02 rilasciato, dal Servizio Suap-Commercio, in data 23.4.2020 e che, conseguentemente, i pareri già espressi dagli Enti cointeressati al procedimento restavano inalterati;
- questo Servizio, con nota (prot. 40526) del 29.8.2022 trasmetteva, tramite il portale telematico (note prott. 90852, 90853, 90854, 90855 e 90856 di pari data) la pratica agli Enti cointeressati al procedimento (V.V.F. - Provincia di Lecce - Agenzia delle Dogane - S.U.E. comunale) chiedendo di confermare i pareri già espressi in precedenza o di esprimersi nuovamente in merito oltreché, per opportuna conoscenza, alla Regione Puglia - Servizio Sviluppo Rete Carburanti - e all'Asl Lecce per la verifica del progetto, relativamente al possesso dei requisiti igienico-sanitari asseverati dal tecnico incaricato;

Preso atto:

- del nullaosta dell'Agenzia delle Dogane, con prescrizioni;
- della conferma del precedente parere del servizio Viabilità ed Espropri della Provincia di Lecce (in atti prot. della Provincia n. 0004533/2020);

- del silenzio-assenso relativamente al competente Servizio di prevenzioni incendi del Comando dei VV.F. di Lecce e del Servizio S.I.S.P. dell'Asl di Lecce;

Visto il Permesso di Costruire n. 120/2022 del 20.10.2022 (prot. 50266), rilasciato dal Responsabile del Servizio S.U.E. comunale, con la quale è stata concessa, alla Società interessata, l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori relativi al potenziamento dell'impianto di distribuzione carburanti, con il GPL per autotrazione, sito in questo Comune sulla Tangenziale Est - direzione Lecce - Località Angeli - in catasto al Fg. 95, Part.IIe 914 e 915, con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni nello stesso contenute e nei pareri degli Enti cointeressati al procedimento;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.P.R. 06.6.2001, n. 380 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 e ss.mm. ed ii.;

Visto il Regolamento Regionale 28 marzo 2019 n. 11;

Visto il Decreto del Sindaco n. 66 del 5.12.2022, con il quale è stato confermato l'incarico di Dirigente della Direzione Urbanistica e Attività Produttive ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

rilascia, **salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali altri pareri di Enti ed i diritti di terzi**, il presente

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

alla Società "Carriero Energy S.r.l." - Partita Iva 04349280752 - con sede legale in Monteroni di Lecce alla via Spaccante n. 24, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Carriero Antonio - c.f. CRR NTN 59M12 F604P - in atti meglio generalizzato, per l'esecuzione dei lavori relativi al **potenziamento (installazione distributore GPL per autotrazione) dell'impianto di distribuzione carburanti, sito in questo Comune sulla Tangenziale Est - direzione Lecce - Località Angeli**, su suolo identificato nel C.T. al **Foglio 95 Part.IIe 914 e 915**.

Si intendono qui espressamente richiamate e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le condizioni e prescrizioni contenute nell'allegato **Permesso di Costruire n. 120/2022 del 20.10.2022 (prot. 50266)**, rilasciato dal Servizio S.U.E. di questo Comune e correlati pareri degli Enti cointeressati.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di inizio dei lavori, che deve avvenire nel termine di un anno dalla data del rilascio del presente provvedimento.

La Ditta interessata dovrà preventivamente comunicare al Comune l'inizio di detti lavori, unitamente al nominativo del Direttore dei Lavori che dovrà sottoscrivere la nota stessa.

Tali termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato del Responsabile dello S.U.A.P., solo per fatti estranei alla volontà del titolare del presente provvedimento che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza della presente autorizzazione.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività

potrà farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010, ferma restando la normativa applicabile in materia di cantieri ed impianti tecnici.

Il presente provvedimento è rilasciato conformemente e nei limiti della domanda presentata, dalle asseverazioni sottoscritte dal Tecnico incaricato e sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

Di dare atto, ai sensi dell'art.6 bis - Legge n. 241/1990 e della Legge 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

Lo stesso, composto da n. 3 facciate e dall'allegato Permesso di Costruire come sopra richiamato, redatto in numero di 4 facciate e correlati pareri degli Enti interessati, abilita in merito al procedimento edilizio-urbanistico attivato per l'esecuzione dei lavori riguardanti il potenziamento dell'impianto di distribuzione carburanti, sito in questo Comune sulla Tangenziale Est - direzione Lecce - Località Angeli, con il GPL per autotrazione, restando a carico dell'interessato l'attivazione degli ulteriori procedimenti necessari per l'avvio dell'attività.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il presente provvedimento viene notificato, a mezzo pec, alla Società istante (carrieroenergysrl@pec.it), pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ed inviato in copia, a:

- Regione Puglia - Servizio Commercio - Sviluppo Rete Carburanti -
- servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it - m.dileone@regione.puglia.it
- Comando Prov.le dei VV.F. di Lecce - com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- All'Ufficio delle Dogane di Lecce - dogane.lecce@pec.adm.gov.it;
- Provincia di Lecce - Servizio Viabilità - viabilità@cert.provincia.le.it;
- Servizio S.U.E. di questo Comune - carratta@comune.galatina.le.it;

e, per opportuna conoscenza, a:

- A.S.L. Lecce - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio del Referente Unico -
- runord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it;
- Arch. Ramundo Michele - Tecnico incaricato - arch.ramundo@pectvc.com.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lecce, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Galatina, 11 gennaio 2023

Il Dirigente
Arch. Nicola Miglietta

- Prima dell'ultimazione completa dei lavori, l'interessato dovrà richiedere al Comune e porre in opera, nell'angolo superiore destro di ogni accesso al fabbricato corrispondente ad una pubblica via, piazza ecc. le targhette riguardanti la numerazione civica;
- Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è necessario trasmettere a questo Ufficio la documentazione di seguito indicata, pena l'inefficacia a qualsiasi titolo della dichiarazione di fine lavori:
 - a. dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato con la quale si attesta che l'edificio e/o le opere autorizzate con il P. d. C. non rientrano nell'ambito di intervento di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 192/2005; ovvero
 - b. documentazione prevista dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 192/2005:
 - dichiarazione asseverata del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 192/2005;
 - attestato di qualificazione energetica dell'edificio asseverato dal direttore dei lavori.
- A cura del concessionario o da parte del costruttore delegato, non appena ultimata la struttura e la copertura dell'edificio, deve essere richiesta la visita da parte del competente Ufficio Comunale.
- Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s. m. i. l'agibilità deve essere attestata mediante segnalazione certificata da presentare entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento.

Il presente permesso è trasferibile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà, o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s. m. i., e le sanzioni previste dall'art. 42 del predetto D.P.R.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., si avverte che contro la presente è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della stessa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica.



**Il Responsabile del Servizio
Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)
Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica**

Geom. Domenico Luca CARRATTA

Il sottoscritto _____ ritira il presente Permesso di Costruire con accettazione di tutte le condizioni espresse nello stesso e nel relativo avviso di rilascio.

Galatina, li _____

Firma del ricevente, che dichiara conseguentemente sotto la propria responsabilità di essere stato autorizzato al ritiro del presente P.d.C. da parte dell'intestatario dello stesso.



COMUNE DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA

Servizio Pianificazione Urbanistica e Mobilità Urbana

Via Monte Bianco, 20 - 73013 Galatina (Le)

C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Prot. _____ del _____

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 120/2022

(D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s. m. i.)

(Variante ai P.P.: d.C. n. 161/08, n.1/12 e n. 75/13 in testa a Buccarello Carburanti s.n.c.)

Il Responsabile del Servizio

Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica

nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1946 del 22.11.2021 del Registro Generale

Premesso:

- ✓ che il Sig. Antonio CARRIERO in qualità di Legale Rappresentante della Società "Carriero Energy s.r.l." ha chiesto tramite il portale "impresa in un giorno", con istanza acquisita al protocollo SUAP n. 0090285 del 25.08.2022 – codice pratica 04349280752-10082022-1726, e prot. comunale n. 0040251 del 25.08.2022, il rinnovo del permesso di costruire n.27/2020 per opere consistenti in: **potenziamento (installazione distributore GPL per autotrazione) dell'impianto di distribuzione carburanti sito sulla Tangenziale EST – località "ANGELI"** – identificata catastalmente dai mappali 914 e 915 Foglio 95;
- ✓ che è stata acquisita asseverazione, resa ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., circa la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica;

Preso atto:

- ✓ dei sottoelencati pareri favorevoli degli Enti interessati:
 - 1) parere Agenzia Dogane Monopoli – Ufficio delle Dogane di Lecce – prot. telematico SUAP n.0093296 del 05.09.2022, a condizione che: "il relativo serbatoio sia munito delle seguenti attrezzature: rubinetto presa campioni, termometro, manometro e indicatore di livello che abbia la precisione del centimetro"; e di acquisire agli atti la previa autorizzazione petrolifera prima di procedere alle operazioni di collaudo cui l'impianto dovrà essere sottoposto a lavori ultimati;
 - 2) conferma del parere Provincia di Lecce – Servizio Viabilità ed Espropri – Ufficio Concessioni e Autorizzazioni – prot. telematico SUAP n. 0092212 del 01.09.2022;
 - 3) del proprio parere favorevole, limitatamente agli aspetti urbanistico-edilizi;
 - 4) della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000) del tecnico incaricato l'Arch. Michele RAMUNDO con la quale assevera che i pareri già espressi dagli Enti interessati, unitamente al parere Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Ufficio Prevenzione Incendi – Lecce – prot. n. 0001202 del 23.01.2020, allegati quale parte integrante e sostanziale al Permesso di Costruire n.27/2020, rimangono invariati;

Visti:

- ✓ i regolamenti comunali di edilizia e di igiene;
- ✓ Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica nr. 380 del 06/06/2001 e s.m.i.;
- ✓ Viste le norme di attuazione emanate dalla Regione;

rilascia il

PERMESSO DI COSTRUIRE

alla Società **"CARRIERO ENERGY s.r.l."**, con sede in Monteroni (LE) alla via Spacciante, n.24, P.Iva 04349280752, in persona del suo Legale Rappresentante il sig. Antonio CARRIERO, nato a Monteroni (LE) il 12.08.1959 (CF: CRR NTN 59M12 F604P) ed ivi residente alla via Spacciante, n.24, l'autorizzazione per i lavori di: **potenziamento (installazione distributore GPL per autotrazione) dell'impianto di distribuzione carburanti sito sulla Tangenziale EST – località "ANGELI"** – identificata catastalmente dai mappali 914 e 915 Foglio 95;

Il presente Permesso di Costruire viene rilasciato alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- Il presente atto riguarda solo ed esclusivamente l'aspetto edilizio e urbanistico con espressa esclusione dei pareri di competenza di Enti terzi e che il SUAP acquisirà per l'emanazione del Provvedimento Unico Autorizzativo;
- Le opere siano conformi alle tavole di progetto che vengono consegnate/trasmesse in allegato allo stesso;
- Rispetto di tutte le norme igienico edilizie di cui al Regolamento locale di igiene vigente;
- Rispetto norme prevenzione incendi;
- Si provveda agli adempimenti in merito alla normativa strutturale-sismica;
- La data di inizio lavori dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale per i controlli del caso. L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine stabilito nel Procedimento Unico Autorizzativo (PUA), che rilascerà lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di questo Comune, ed il titolare deve darne preventiva comunicazione allo stesso. Tale comunicazione deve contenere il nominativo e la firma del Direttore dei Lavori;
- Ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 – così come modificato dall'art. 59 del D. Lgs. N. 106/2009 – il committente (ovvero il responsabile dei lavori), prima dell'inizio dei lavori oggetto del presente Permesso di Costruire, deve trasmettere a questo alla Direzione Territorio e Qualità Urbana – Servizio SUE – Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica la seguente documentazione:
 - copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. N. 81/2008 (ovvero dichiarazione di non sussistenza di tale obbligo);
 - una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90, comma 9, del D. Lgs n. 81/2008.
- Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dalla data di inizio dei lavori. I termini di inizio e ultimazione dei lavori possono essere prorogati, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Incaricato solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione;
- Nel cantiere per tutta la durata dei lavori, dovrà essere apposta, visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni:
 - destinazione della costruzione,
 - ditta proprietaria,
 - nominativo dell'Impresa costruttrice,
 - nominativo del progettista e del Direttore dei Lavori,
 - estremi del permesso di costruzione.
- Si dovranno assumere tutte le cautele e misure necessarie a scongiurare pericolo a persone e cose, nonché a salvaguardare l'incolumità pubblica. Quest'Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità al riguardo.
- Gli allineamenti del fabbricato e le quote in relazione ai piani stradali od al piano di campagna, dovranno essere fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale: all'uopo il titolare del presente permesso dovrà rivolgersi al Sindaco domanda scritta per il sopralluogo almeno 15 giorni prima dei lavori;
- Al Comune è riservato il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti assentite dal Comune mediante appendice al presente permesso di costruire;
- È fatto obbligo di conferire il materiale inerte derivante da attività di scavo, demolizione e costruzione, - salvo riutilizzo a norma di legge o smaltimento presso altri impianti autorizzati – presso discarica autorizzata.
- Il presente permesso viene rilasciato, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, nel presupposto che la consistenza della proprietà corrisponda a quanto indicato nella planimetria di progetto allegata.
- Il presente permesso e copia del progetto approvato dovranno essere tenuti in cantiere ed esibiti agli Agenti Municipali, incaricati delle verifiche, ad ogni richiesta;
- L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza del presente permesso di costruire se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (art. 15 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s. m. i.);
- il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono tenuti all'integrale osservanza del regolamento edilizio vigente, delle leggi e regolamenti in materia di edilizia, urbanistica, di occupazione di suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione ecc.; sono quindi responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso e dovranno curare che le opere siano condotte a termine a perfetta regola d'arte.
- Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente.
- Qualora sia necessario occupare temporaneamente spazio o area pubblica, il concessionario deve richiedere all'ufficio Comunale il preventivo Nulla Osta.
- Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e spazi pubblici, con assiti, al fine di delimitare e indicare l'ingombro, opportunamente tinteggiati agli angoli per tutta l'altezza e muniti di lanterne a luce rossa/arancione da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'orario di pubblica illuminazione stradale;
- Il Termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo Permesso di Costruire, o SCIA, per la parte dell'opera non ultimata.
- Qualora autorizzati alla manomissione del suolo pubblico e si dovessero incontrare manufatti di servizi pubblici, si dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso a chi di competenza, per i provvedimenti del caso;

COMUNE DI GALATINA Prov. di Lecce

PROTOCOLLO: GALATINA (LE) - S.P. n.371 TANG. EST DIR. LECCE

DATA: Ottobre 2019

SCALA: **A**

DIS: STUDIO ENTEKNON


RECHIEDENTE: Ditta: CARRIERO ENERGY srl - Legale Rappr. CARRIERO ANTONIO

REV. DESCRIZIONE DATA DIS. APPROV.


CONTR.: 1
2
3
4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTO GPL
5 PARTICOLARI COSTRUTTIVI CASSAFORMA IN C.A.

APPROV.: Arch. RAMUNDO MICHELE - VIA RAHO N° 41 - 73048 NARDO' (LE)
Email: info@micheleamundo.it

PIANTA

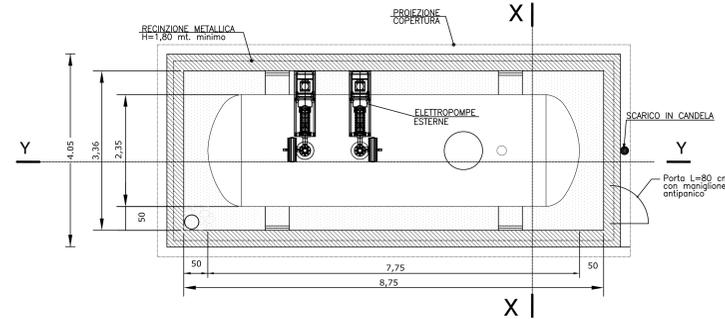


SEZIONE Y-Y

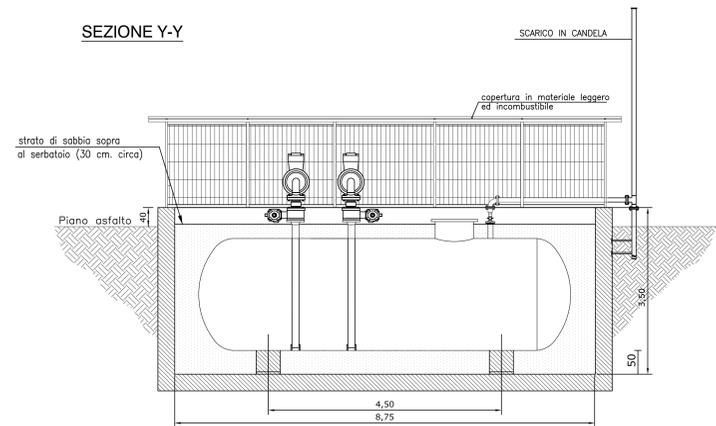


PARTICOLARE DELLA CASSAFORMA PER SERBATOIO GPL capacità 30 mc

SCALA 1: 50

SEZIONE X-X

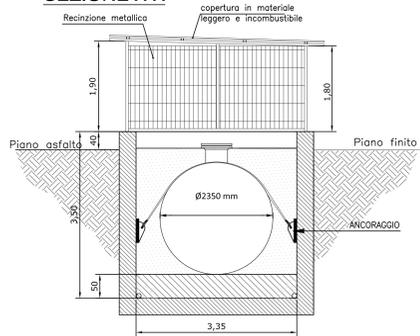

SCHEMA DI FLUSSO IMPIANTO GPL

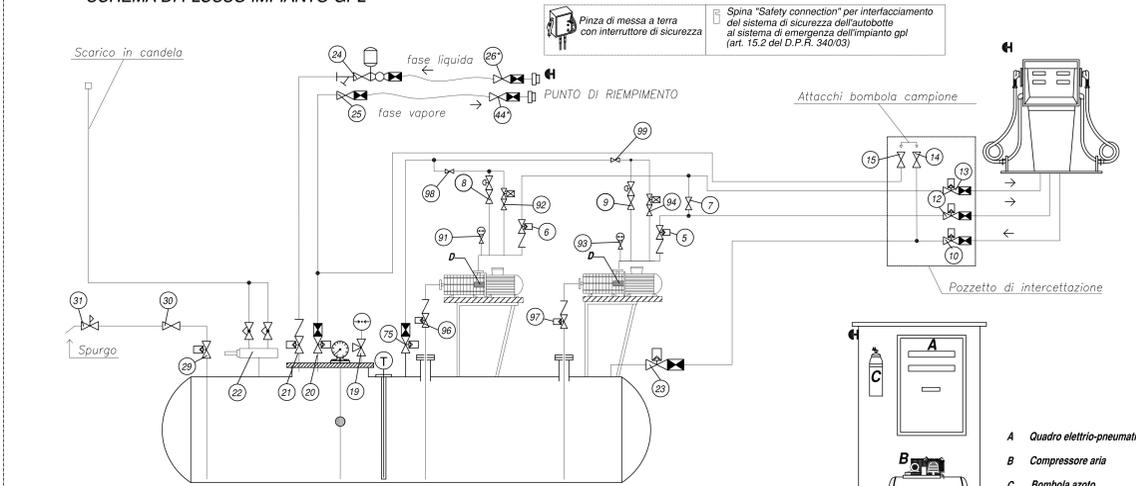


Indicatore di flusso visivo	Valvola antistrappo	Valvola a tre vie	Raccordo rapido
Filtro	Pompa di mandata esterna	Termometro	Dispositivo per monitoraggio dell'intercapedine tra le tenute
Valvola di intercettazione	Manometro	Manometro con valvola interc.	Pulsante d'emergenza
Valvola di sicurezza	Valvola degasatrice	Valvola uomo morto	Vaso espansione
Valvola di eccesso di flusso	Valvola a comando elett. o pneum.	Indicatore di livello	Cassetto valvole di sicurezza
Valvola di regolazione	Valvola di ritegno		

NOTA 1: La numerazione indicata corrisponde a quella che sarà apposta sulle singole valvole ad impianto finito e farà riferimento allo schema di flusso apposto nelle vicinanze della cassaforma gpl

NOTA 2: Valvole n. 44 e 26 saranno del tipo con dispositivo di blocco in chiusura


SEZIONE ESEMPLIFICATIVA DELL'IMPIANTO MECCANICO

SCALA 1:300

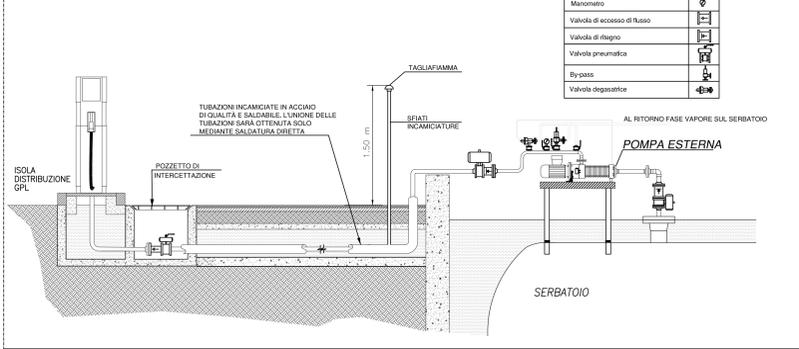


SEZIONE TIPICA DI INTERRAMENTO DELLE TUBAZIONI GPL

SCALA 1:10

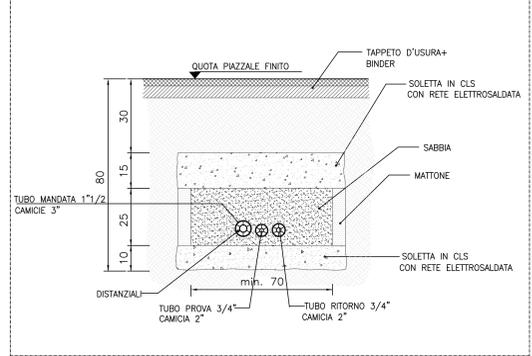

SCHEMA DI FLUSSO IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO AD IDRANTI

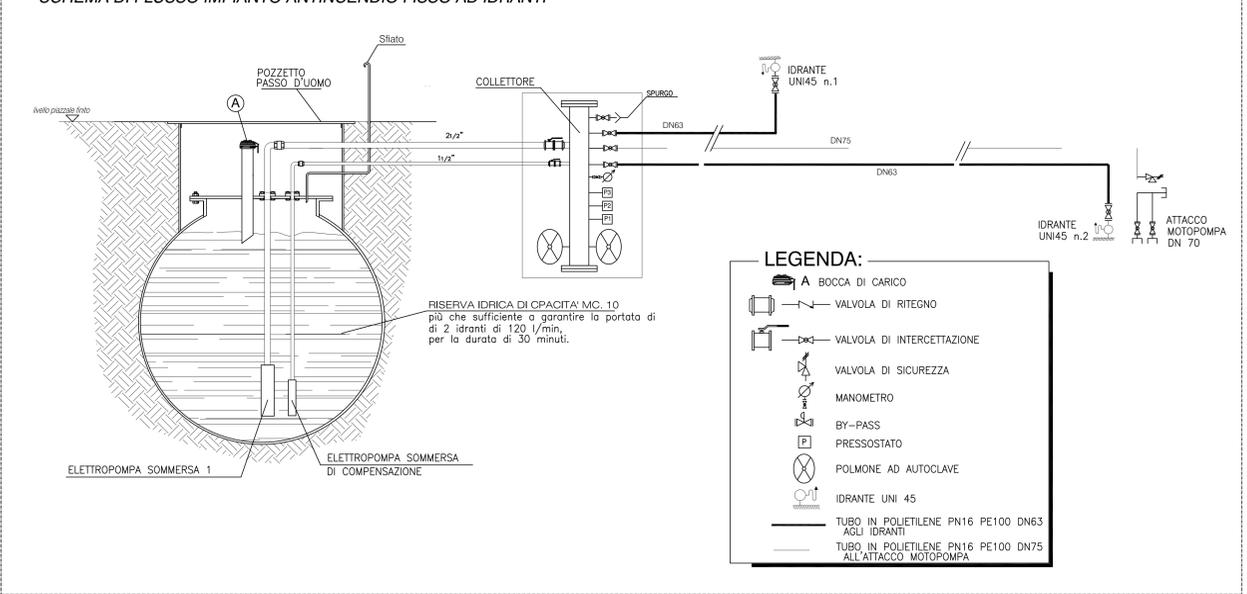

LEGENDA:

- A BOCCA DI CARICO
- VALVOLA DI RITEGNO
- VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
- VALVOLA DI SICUREZZA
- MANOMETRO
- BY-PASS
- PRESSOSTATO
- POLMONE AD AUTOCLAVE
- IDRANTE UNI 45
- TUBO IN POLIETILENE PN16 PE100 DN63 AGLI IDRANTI
- TUBO IN POLIETILENE PN16 PE100 DN75 ALL'ATTACCO MOTOPIOMPA

COMUNE DI GALATINA Prov. di Lecce

PROTOCOLLO: GALATINA (LE) - S.P. n.371 TANGENZIALE EST - DIREZIONE LECCE

DATA: Ottobre 2019
 TAV. 1
 OGGETTO: PROGETTO PER IL "RINNOVAMENTO" CON L'AGGIUNTA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GPL, ADEGUAMENTO VASCHE DI DELEGAZIONE PIAZZALE SULL'IMPIANTO CARBURANTI (ESISTENTE), SITO IN GALATINA (LE) SP TANG. EST - DIREZIONE LECCE "Loc. Angeli"


RECIPIENTE: Ditta: CARRIERO ENERGY srl - Località Flappo - CARRIERO ANTONIO

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	APPROV.
1	PLANIMETRIA GENERALE - STATO DI FATTO -			
2	PLANIMETRIA GENERALE - DI PROGETTO -			
3				
4				
5				



STUDIO ENTEKON
 Avv. RAIMUNDO MICHELE - VIA RAHO N° 41 - 73048 NARDO' (LE)
 Email: info@michelebramundo.it



ORTOFOTOGRAMMETRIA

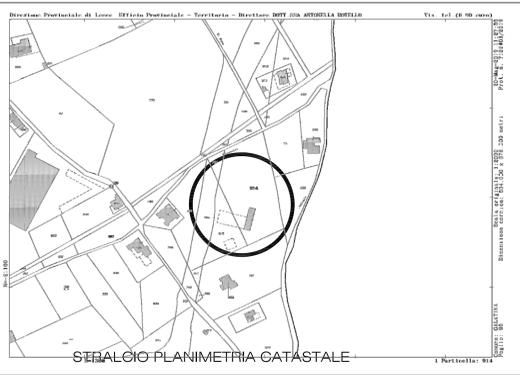

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE

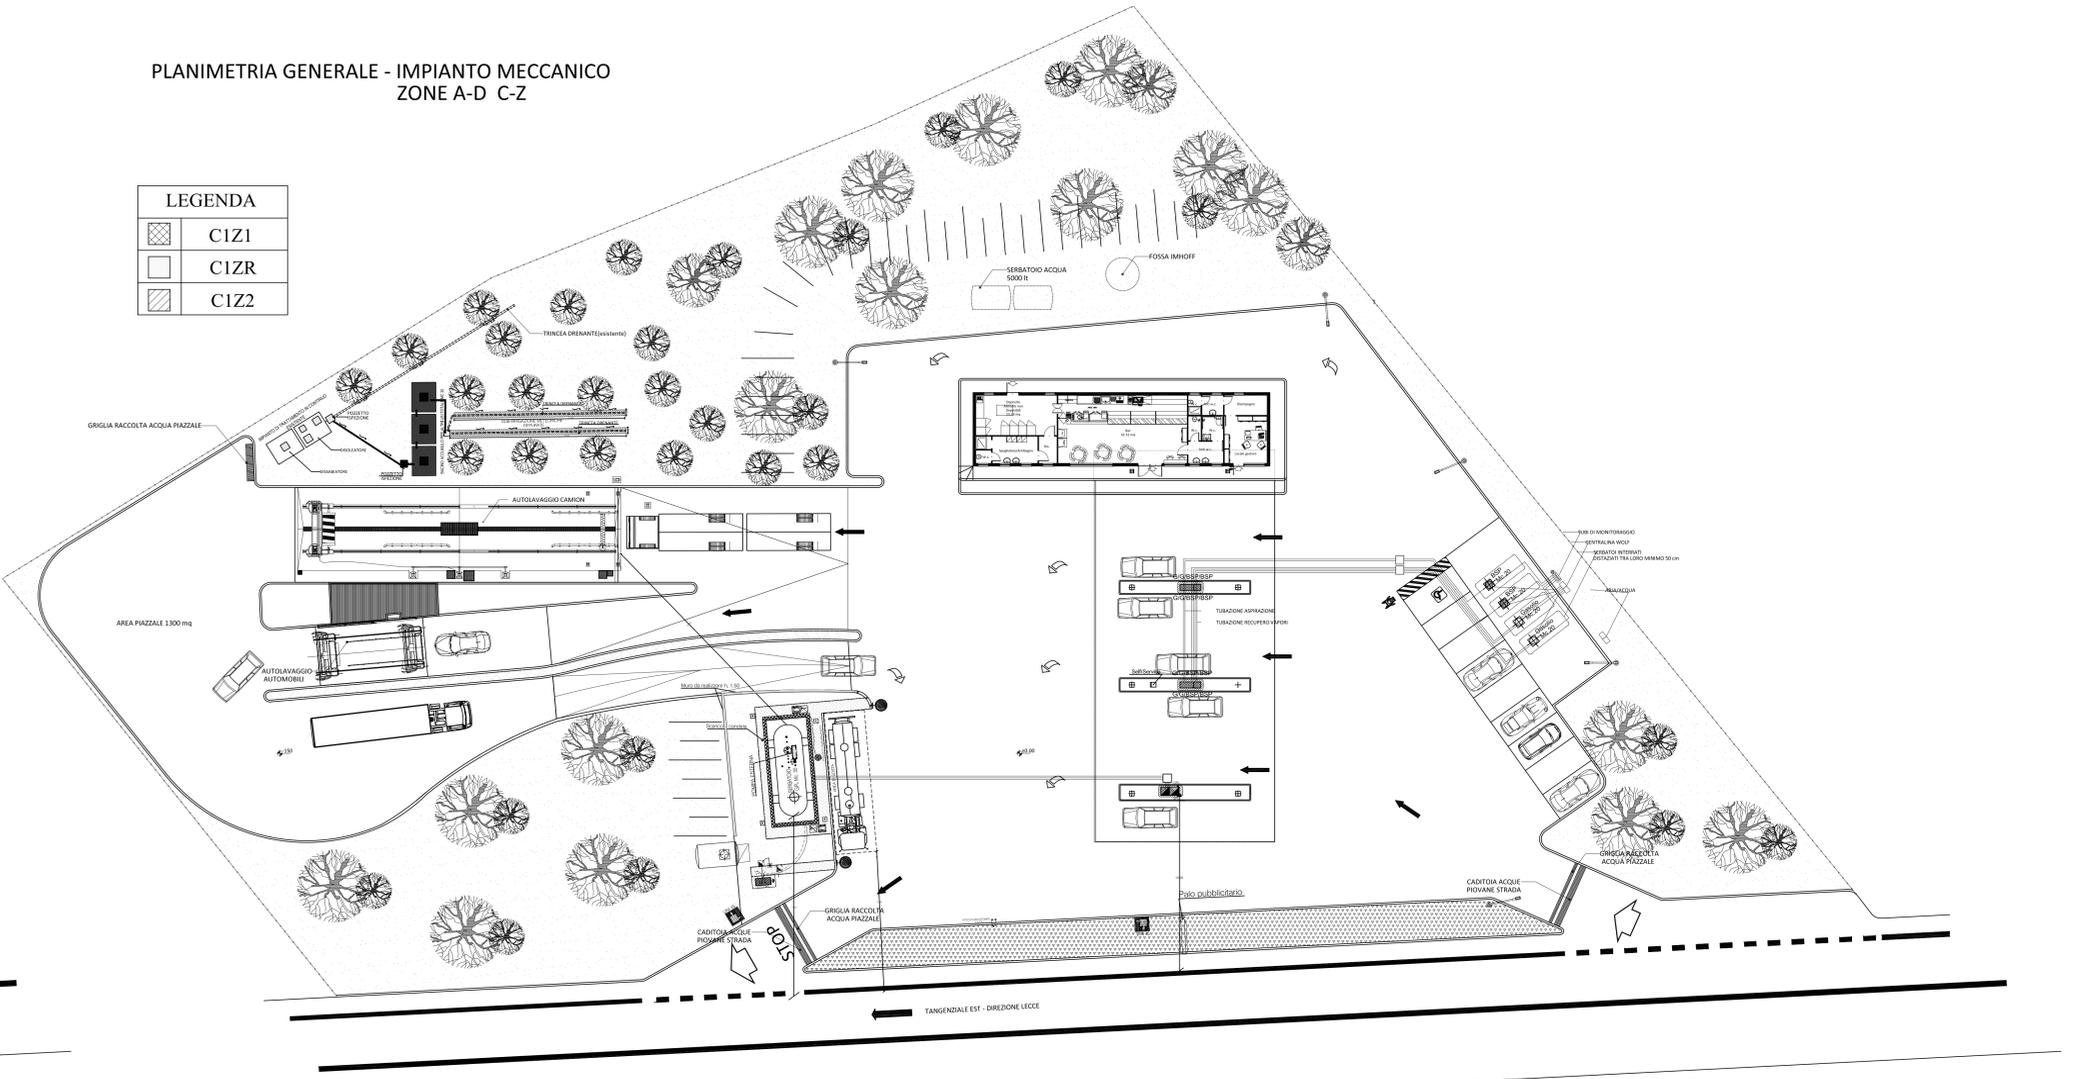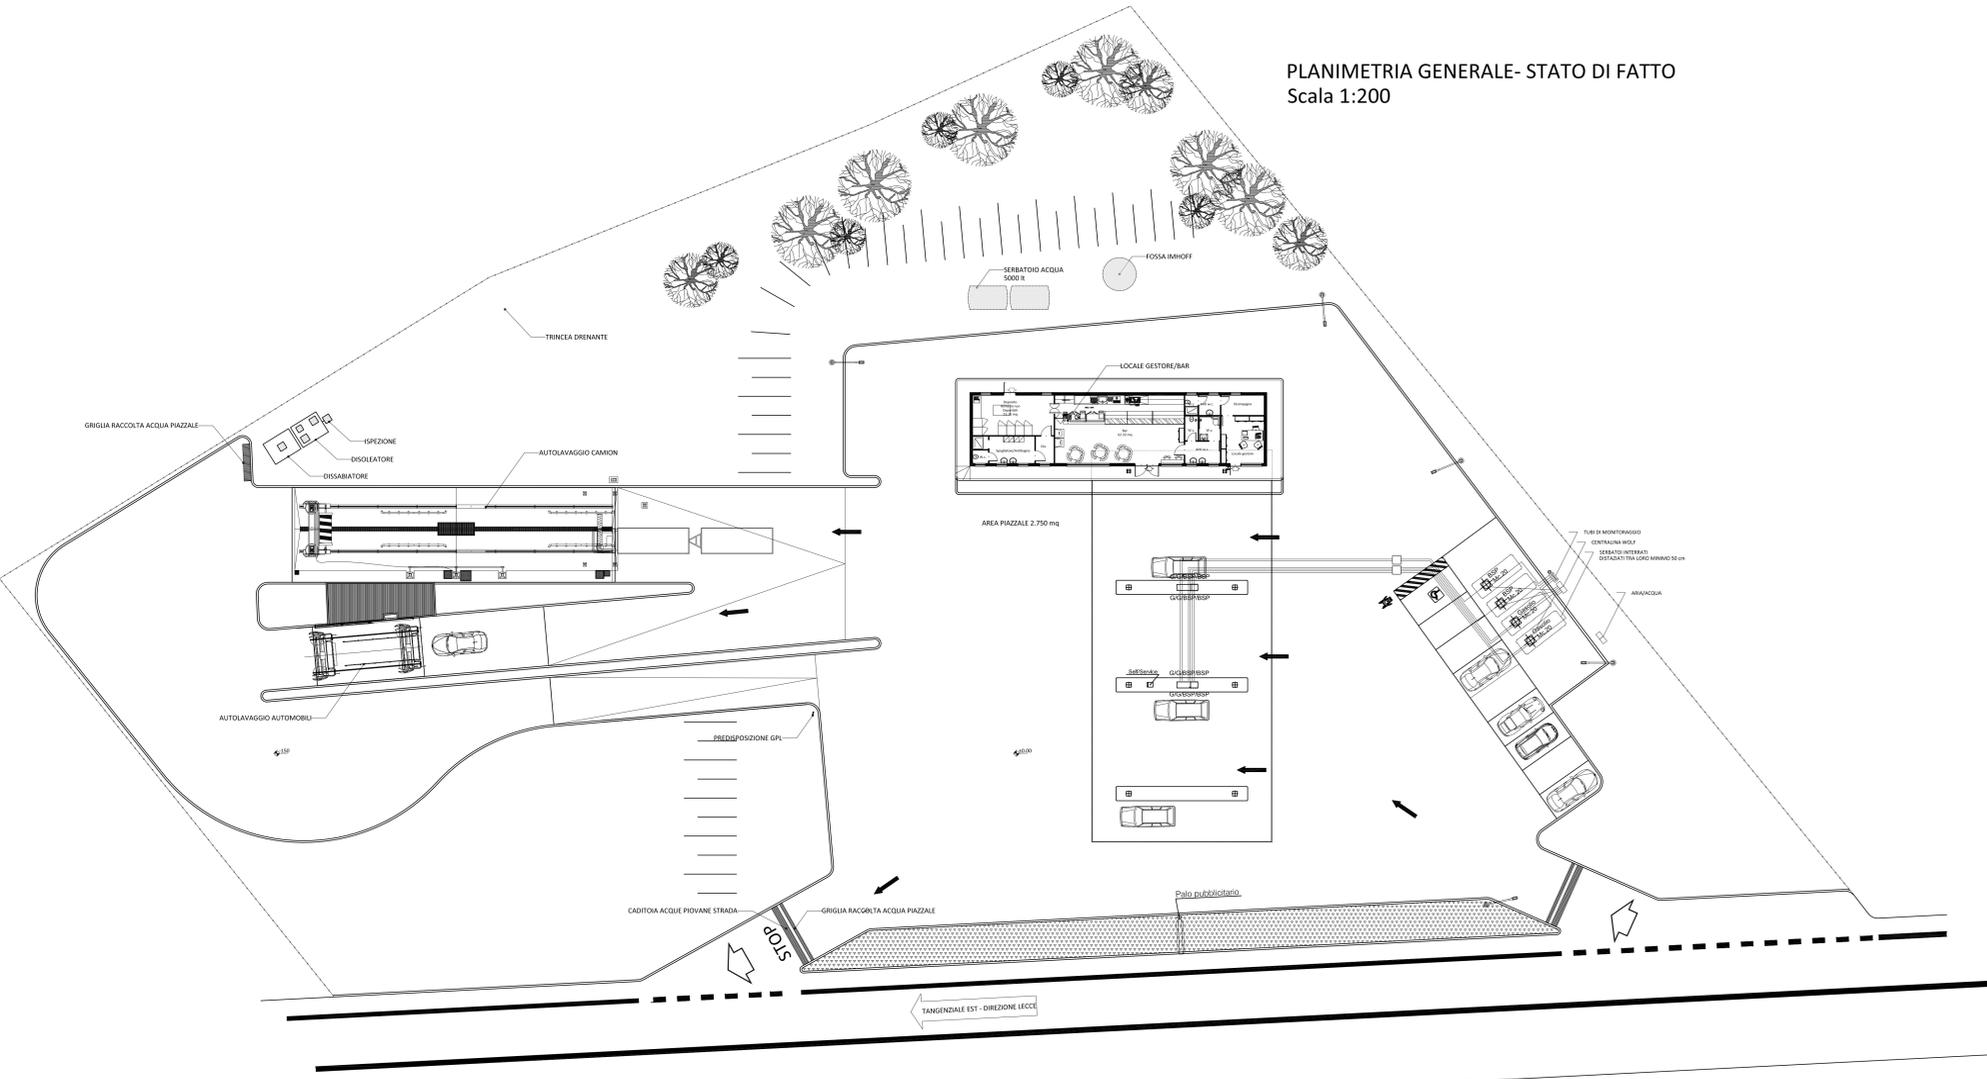

LEGENDA

	C1Z1
	C1ZR
	C1Z2



**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
LECCE**

Viale Grassi, 86 73100 Lecce – Tel 0832/223311
e-mail: comando.lecce@vigilfuoco.it
e-mail PEC: com.lecce@cert.vigilfuoco.it

"Ardor in igne"

Ufficio Prevenzione Incendi

Allo Sportello Unico per le
Attività Produttive del COMUNE di
GALATINA

Al Sig. CARRIERO Antonio
Amministratore Unico della
SOC. CARRIERO ENERGY SRL
Via Spacciante n.24
MONTERONI DI LECCE

OGGETTO: Pratica N.30968 – Attività n. 13.4C del D.P.R. n.151/2011 - Procedimento di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.151/2011, di impianto di distribuzione carburanti con il potenziamento di g.p.l. in Galatina, Tang.le est, dir. Lecce della Ditta SOC. CARRIERO ENERGY SRL

Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, questo Comando, visto il parere espresso al riguardo dal Funzionario Istruttore, comunica che il progetto relativo all'attività sopra indicata, rispetto le soli varianti proposte è, **ai soli fini antincendio,**

CONFORME

alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi vigenti.

Si precisa comunque, ad ogni buon fine, che anche per quanto non espressamente indicato nella documentazione prodotta dovranno osservarsi le relative norme di sicurezza antincendio di cui al D.P.R. 24.10.2003, N.340 (e, s.m.i.) ed i criteri generali di prevenzione incendi, oltre che le prescrizioni di seguito riportate:

1. *L'impianto idrico antincendi sia conforme alla Norma UNI 10779, UNI 11292 ed UNI 12845 e sia aggiornata la documentazione tecnico-grafica di progettazione;*

Fatta salva, la competenza di Enti preposti ad altri procedimenti amministrativi o concessioni ed, i diritti di terzi.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, la S.V. dovrà presentare a questo Ufficio l'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4 del D.P.R. n.151/2011, corredata della documentazione prevista dall'art. 2 comma 7 del citato D.P.R.:

- segnalazione certificata di inizio attività;
- asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio;

- certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio siano realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa di sicurezza antincendio;
- attestato del versamento eseguito a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n.139/2006, effettuato sul conto corrente postale, con causale del versamento: "Deposito a favore del Comando Provinciale VV.F. - LECCE per servizi a pagamento di prevenzione incendi".

Il Funzionario Istruttore
Ing. Giuseppe TARANTINI



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Giuseppe BENNARDO

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n.183 il presente atto non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

[Invio comunicazioni ai VV.F. \(clicca qui\)](#)

[Home](#) / [Consultazione pratiche](#) / [Dettaglio Pratica](#) / [Dettaglio Evento](#) / [Dettaglio Documento](#)

GALATINA [2159]


Gestione pratiche

- ▶ Note e avvisi
- ▶ Pratiche da inoltrare
- ▶ Consultazione pratiche
- ▶ Dettaglio Pratica
- ▶ Anagrafica
- ▶ Procedimenti
- ▶ Eventi
- ▶ Dettaglio Evento
- ▶ Dettaglio Documento
- ▶ Scadenze delle pratiche
- ▶ Pratiche archiviate
- ▶ Statistiche pratiche

Statistiche Sportello

- ▶ Pratiche
- ▶ Endoprocedimenti

Gestione immobili

- ▶ Consultazione immobili

Fascicolo di impresa

- ▶ Consultazione

Pagamenti

- ▶ Lista Pagamenti
- ▶ Giornale degli eventi

Gestione conferenza servizi web

- ▶ Pianifica conferenza web

Gestione Sportello

- ▶ Selezione sportello

[← Indietro](#)
Dati del documento

NOME:  file4345241615005892532.data.eml
TIPO: message/rfc822
NOME ORIGINALE: file4345241615005892532.data.eml
DIMENSIONE: 19,89 KB
DATA: 01/09/2022
DOCUMENTO FIRMATO: No
CONSERVATO: Si

Inserimento allegati in pratica

Selezionare gli allegati al messaggio che dovranno essere incluse nella pratica come documenti pubblici.

<input checked="" type="checkbox"/>	Nome	Descrizione	Tipo
	file4345241615005892532.data.eml	Messaggio di posta certificata	message/rfc822
	Testo del messaggio	Testo della mail	text/plain
	Testo del messaggio in HTML	Testo della mail	text/html
	smime.p7s	Firma digitale	application/pkcs7-signature
	postacert.eml	Messaggio composto	message/rfc822
	Testo del messaggio	Testo della mail	text/plain

Si conferma parere precedentemente rilasciato
 Distinti saluti
 Geom. Massimo Greco

--- Messaggio originale ---
 Con riferimento all'oggetto si trasmette la documentazione presentata dalla Società richiedente unitamente alla relativa nota del Servizio Suap del Comune di Galatina.
 Quanto innanzi per opportuna conoscenza ed i provvedimenti di competenza.
 Distinti saluti.

Anagrafe tributaria

▶ Tracciato dati EDILIZIA

Amministrazione gruppo

▶ Anagrafica Enti

**Attivazione
pagamenti****Help Center**▶ **Supporto**▶ **E-learning**▶ **Frontoffice**

Scarica il manuale

Versione del 12/04/2022

Si trasmette, per competenza, la pratica 04349280752-10082022-1726 presa in carico dal SUAP del Comune di GALATINA.
 SUAP mittente: Sportello n.2159 - COMUNE DI GALATINA
 Pratica: 04349280752-10082022-1726
 Impresa: 04349280752 - SOC. CARRIERO ENERGY SRL
 Protocollo Registro Imprese:
 Protocollo pratica: REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0090285/25-08-2022
 Protocollo della comunicazione: REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0090852/29-08-2022

Adempimenti presenti nella pratica:
 - Richiesta di Permesso di Costruire

Si allega alla presente anche la ricevuta rilasciata all'impresa dal SUAP, ai sensi del d.P.R. 160/2010.

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.
 Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:
 pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m
 Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



daticert.xml

Descrittore
PEC

application/xml

← Indietro

Allega il documento alla pratica



PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO VIABILITA' ED ESPROPRI
Ufficio Concessioni e Autorizzazioni

Lecce, 4 febbraio 2020

P.O: "Concessioni e Autorizzazioni"

Prot. n° _____

Risp. nota n° ___ del _____

Allegati: _____

Resp. Proc. _____

Tel. 0832/683640 – Fax 0832/683626

mgreco@provincia.le.it

viabilita@cert.provincia.le.it

Al S.U.A.P.
COMUNE di GALATINA
Identificativo SUAP 2159

Oggetto: Richiesta parere per potenziamento dell'impianto di distribuzione carburanti società CARRIERO ENERGY SrL. sulla S.P. 362 circonvallazione di Galatina .

Si fa seguito alla nota di codesto SUAP n. 0100161 del 17/12/2019, acquisita al protocollo di questa Provincia in data 17/12/2019 al n. 50215, finalizzata all'acquisizione del parere di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni per il potenziamento con GPL dell'impianto di distribuzione carburanti in oggetto.

Considerato che la competenza del Servizio Viabilità di questa Provincia, ufficio:

- sulla base della documentazione prodotta, a firma dell' Arch. Michele Ramundo;
- preso atto che la soluzione progettuale proposta non altera e/o modifica i fronti e gli accessi dell'impianto in parola, ne tanto meno la posizione rispetto alla S.P. ai punti singolari (intersezioni curve etc.);
- visto l'art. 24 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.,

si rilascia **benestare tecnico** per i lavori di potenziamento per l'installazione dell'impianto di GPL per autotrazione, salvo le valutazioni e determinazioni di competenza di codesto Comune.

Distinti saluti

Il Titolare P.O.
(Geom. Massimo GRECO)

Provincia di Lecce via Umberto I n.13 -73100 - Lecce

C.F.80000840753

[Invio comunicazioni ai VV.F. \(clicca qui\)](#)


Home / Consultazione pratiche / Dettaglio Pratica / Dettaglio Evento

Ricerca una pratica

GALATINA [2159]

Gestione pratiche

- ▶ Note e avvisi
- ▶ Pratiche da inoltrare
- ▶ Consultazione pratiche
 - ▶ Dettaglio Pratica
 - ▶ Anagrafica
 - ▶ Procedimenti
 - ▶ Eventi
 - ▶ Dettaglio Evento
- ▶ Scadenze delle pratiche
- ▶ Pratiche archiviate
- ▶ Statistiche pratiche

Statistiche Sportello

- ▶ Pratiche
- ▶ Endoprocedimenti

Gestione immobili

- ▶ Consultazione immobili

Fascicolo di impresa

- ▶ Consultazione

Pagamenti

- ▶ Lista Pagamenti
- ▶ Giornale degli eventi

Gestione conferenza servizi web

- ▶ Pianifica conferenza web

Gestione Sportello

- ▶ Selezione sportello

Anagrafe tributaria

- ▶ Tracciato dati EDILIZIA

Amministrazione gruppo

- ▶ Anagrafica Enti

Attivazione pagamenti

Help Center

- ▶ Supporto
- ▶ E-learning
- ▶ Frontoffice

Scarica il manuale

Versione del 12/04/2022

← Indietro

Evento

Dati Evento

NOME: Comunicazione Ente - SUAP
 DESCRIZIONE: Evento creato da presidio Caselle PEC SUAP Camerale a seguito di comunicazione pervenuta alla casella PEC del SUAP
 EVENTO PUBBLICO: Pubblico
 TIPO: Evento manuale
 DATA CREAZIONE: 05/09/2022 16:36:31
 STATO: Completo
 PROTOCOLLO: REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0093296/05-09-2022
 RIFERIMENTO RI: LE/RI/PRA/2022/52287

Mittente della comunicazione

Nome	Tipo	Indirizzo
Agenzia delle dogane di Lecce	PEC	dogane.lecce@pec.adm.gov.it

Destinatari della comunicazione

Nome	Tipo	Indirizzo
Servizio	PEC	suap.le@cert.camcom.it

Documenti allegati

Selez.	Nome	Tipo	Dimensione	Nome Originale	Descrizione
<input type="checkbox"/>	DGUD0086-15972-2022-1157.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	144,98 KB	DGUD0086_15972_2022_1157.pdf.p7m	DGUD0086_15972_2
<input type="checkbox"/>	file6604587477686019414.data.eml	message/rfc822	217,99 KB	file6604587477686019414.data.eml	file66045874776860
<input type="checkbox"/>	ENTESUAP.XML	text/xml	1,93 KB	ENTESUAP.XML	ENTESUAP.XML
<input type="checkbox"/>	DGUD0086_15972_2022_1157.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	144,98 KB	DGUD0086_15972_2022_1157.pdf.p7m	DGUD0086_15972_2

Note

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 05/09/2022 alle ore 16:30:05 (+0200) il messaggio con Oggetto "RE: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE PRATICA N. 04349280752-10082022-1726 - SUAP 2159 - 04349280752 SOC. CARRIERO ENERGY SRL. [AAMS|DGUD0086|REGISTRO UFFICIALE|15972|05-09-2022][275764376|59110205]" è stato inviato dal mittente "dogane.lecce@pec.adm.gov.it" e indirizzato a: suap.le@cert.camcom.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec2941.20220905163005.28981.09.1.22@pcert.sogei.it

← Indietro

[Modifica Commento](#)



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT VIII - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA

UFFICIO DELLE DOGANE DI LECCE

Sezione Tributi e URP

Prot.: [come da segnatura di protocollo]
protocollo]

Lecce, [come da segnatura di

A: Al S.U.A.P. del Comune di
GALATINA
PEC: suap.le@cert.camcom.it

e, p.c., a: CARRIERO ENERGY S.R.L.
PEC: carrieroenergysrl@pec.it

OGGETTO: Re: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE PRATICA N. 04349280752-10082022-1726 - SUAP 2159 - 04349280752 SOC. CARRIERO ENERGY SRL.

Riferimento Pratica SUAP 04349280752-10082022-1726 Prot. 0090285 del 25/08/2022.

Società Carriero Energy S.r.l. – C.F./P.IVA: 04349280752.

Progetto per il potenziamento, mediante l'aggiunta del prodotto GPL, e l'adeguamento delle esistenti vasche acque meteoriche di piazzale di un impianto di distribuzione stradale di carburanti sito in Galatina alla S.P. Tangenziale Est – direzione Lecce.

Con riferimento a quanto richiesto con la comunicazione SUAP¹ in oggetto, visto il parere già espresso a seguito della precedente comunicazione SUAP n. 04349280752-16122019-1551 - SUAP 2159, si comunica che non sussistono motivi ostativi, per quanto di competenza, a che la società istante venga autorizzata a potenziare l'impianto in oggetto mediante l'aggiunta del prodotto GPL, in conformità della documentazione tecnica pervenuta, a condizione che il relativo serbatoio sia munito delle seguenti attrezzature: rubinetto presa campioni, termometro, manometro e indicatore di livello che abbia la precisione del centimetro.

Con l'occasione si rappresenta la necessità, a rilascio avvenuto, di acquisire agli atti la prevista autorizzazione petrolifera prima di procedere alle operazioni di collaudo cui l'impianto dovrà essere sottoposto a lavori ultimati.

¹ Prot. UD/LE n. 15591 e 15592/RU del 29/08/2022



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT VIII - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA

UFFICIO DELLE DOGANE DI LECCE

Sezione Tributi e URP

Infine, a collaudo eseguito, la società interessata dovrà richiedere a quest'Ufficio l'aggiornamento della relativa licenza fiscale.

mr/FF

PER IL DIRIGENTE AD INTERIM

Giuseppe Ciccarelli

Il Funzionario Delegato

Antonio Califano⁽²⁾

Firmato digitalmente

² Delega prot.n. 1/RI del 03/01/2022